

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 258-40-01, ф. (342)212-42-52,
e-mail: gu@ugps.perm.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по
Свердловскому району и п. Новые Ляды
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
(наименование органа государственного пожарного надзора)
614089, г. Пермь, ул. Балхашская, 135, телефон/факс 282-43-20
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 670 /1/ 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Юридическому лицу – государственному бюджетному учреждению Пермского края "Центр
социальной адаптации" г. Перми

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решением заместителя начальника отдела - начальника отделения организации
надзорных и профилактических мероприятий 1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Булыгина
Даниила Алексеевича от 09.08.2021 № 670, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 –
ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. 20.08.2021, проведена
плановая выездная проверка инспектором отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и поселку Новые Ляды 1 ОНПР по
городу Перми УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю старшим лейтенантом внутренней
службы Лешетным Денисом Евгеньевичем в отношении юридического лица – ГБУ ПК «ЦСА»
г. Перми, по адресу: юридический адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47в; адрес фактического
осуществления деятельности: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47в; ул. Таборская, 22а.
(полное наименование, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми Омутных Евгением Александровичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранени я нарушени я обязатель ных требовани й пожарной безопасно сти	Отметка (подпис ь) о выполне нии (указыв ается только выполне ние

1.	2.	3.	4.	5.
Общие нарушения.				
1.	На путях эвакуации в коридорах не предусмотрено аварийное освещение	ст. 4 ч. 4, ч. 2, 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23,37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.1-7.6.3 СП 52.13330.2016	01.03.2022	
г. Пермь, ул. Таборская, 22а				
2-ой этаж				
2.	Двери из помещений № 24, 25 (в соответствии с техническим планом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре (помещение № 26 в соответствии с техническим планом).	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. б п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
3.	Двери из помещений № 12, 13, 14 (в соответствии с техническим планом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре помещение № 15 (в соответствии с техническим планом)	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. б п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
4.	Двери из помещений № 74, 75 (в соответствии с техническим планом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре помещение № 76 (в соответствии с техническим планом)	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. б п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
5.	Двери из помещений № 69, 71 (в соответствии с техническим планом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре помещение № 70 (в соответствии с техническим планом)	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. б п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
6.	Двери из помещений № 48, 49 (в соответствии с техническим планом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре помещение № 50 (в соответствии с техническим планом)	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. б п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
7.	В помещении № 23 (в соответствии с техническим планом) при эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение проектных решений (объемно-планировочных решений эвакуационных путей) - допущена перепланировка (по факту установлены дополнительные стены).	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 16, 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 1.3 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
8.	Путь эвакуации в общем коридоре не выделен перегородкой, предусмотренной от пола до перекрытия. (Сняты двери эвакуационного выхода в дверном проеме между помещением (по тех. паспорту помещение № 63) и коридором (по тех. паспорту помещение № 62).	п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. д п. 16 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 5.2.7 СП 2.13130.2020.	01.03.2022	
9.	Размещаемое в здании класса	п. 4 ст. 4, п. 1 ст. 88 Федерального	01.03.2022	

	функциональной пожарной опасности Ф1.2 части здания и помещения складского назначения (помещение № 46 в соответствии с техническим планом) объекта не выделено противопожарными преградами (по факту отсутствует противопожарная дверь)	закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013		
<i>1-ый этаж.</i>				
10.	Двери из помещений № 24 (в соответствии с тех. паспортом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре.	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. б п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
11.	Двери из помещений № 83, 84 в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре № 85.	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. б п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
12.	Двери из помещений № 78, 79 в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре № 81.	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. б п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
13.	Путь эвакуации в общем коридоре не выделен перегородкой, предусмотренной от пола до перекрытия. (Сняты двери эвакуационного выхода в дверном проеме между помещением (по тех. паспорту помещение № 72) и коридором (по тех. паспорту помещение № 71).	п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. д п. 16 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 5.2.7 СП 2.13130.2020.	01.03.2022	
14.	В помещении № 77 (в соответствии с техническим планом) отсутствует систем автоматической пожарной сигнализации.	4 ч. 4 ст. 83ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.; А.4, таблица АЗСП 5,13130.2009; п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4, таблица 3 СП 486.1311500.2020; п. 4, таблица 3 НПБ 110-03	01.03.2022	
15.	Нарушен принцип эвакуации из помещений № 81,82 (в соответствии с техническим планом) (по факту эвакуируемся из помещения в коридор, из коридора эвакуируемся в помещение, из помещения эвакуируемся в коридор, из коридора эвакуируемся на лестничную клетку, из лестничной клетки эвакуируемся непосредственно наружу.	ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.03.2022	
16.	Размещаемое в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 части здания и помещения складского назначения (помещение № 50 в соответствии с техническим планом) объекта не выделено противопожарными преградами (по факту отсутствует противопожарная дверь)	п. 4 ст. 4, п. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.03.2022	
17.	Выходы из 1 – го этажей на лестничную	п. 4 ст. 4 Федерального закона от	01.03.2022	

	клетку (по факту помещение № 16 в соответствии с техническим паспортом) не оборудована дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах,	22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 4.13130.2013		
18.	Нарушен принцип эвакуации из помещения № 25,26 (в соответствии с техническим планом) (по факту эвакуируемся из помещения в коридор, из коридора эвакуируемся в помещение, из помещения эвакуируемся в коридор, из коридора эвакуируемся на лестничную клетку, из лестничной клетки эвакуируемся непосредственно наружу.	ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.03.2022	
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47В.				
19.	В подвальном этаже здания допущено размещение помещений производственного и складского назначения (помещение № 1 (склад), 15 (помещение дезинфекции), 18 (архив) в соответствии с техническим планом)	п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.4, 4.16 СП 4.13130.2013	01.03.2022	
20.	В подвальном этаже из коридора (помещение № 14 в соответствии с техническим паспортом) без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаление продуктов горения в случае возникновения пожара.	п. 4 ст. 4, ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.2 СП 7.13130.2013	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНПР г. Перми
по Свердловскому району и п. Новые Ляды
1 ОНПР по городу Перми
старший лейтенант внутренней службы

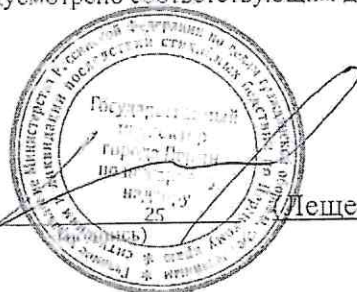


Лещетный Денис Евгеньевич

«27» августа 2021

Предписание для исполнения получил (а):

Директор ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми Омутных Евгений Александрович
(подпись, фамилия, инициалы)

«27» августа 2021



(подпись)

Телефоны доверия: ГУ МЧС России по Пермскому краю: (342) 258-40-02;
МЧС России (495) 400-99-99